


Przejście poziome przez ścianę zewn.

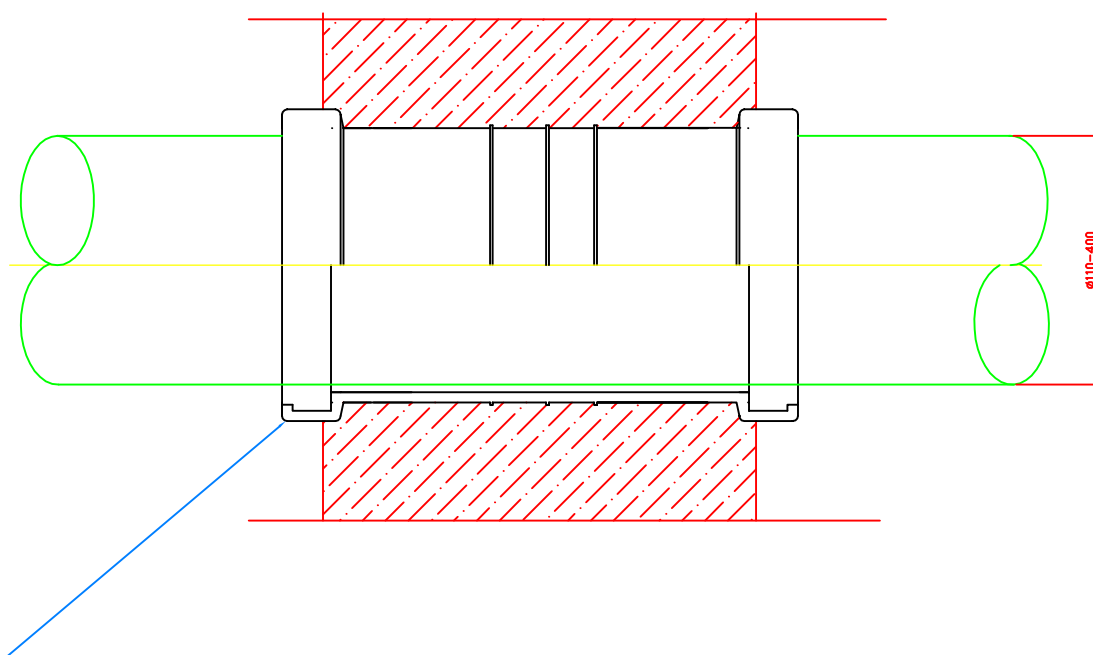

Tuleje uszczelniające
- typ długi np. DN250 SDR11
firmy Fox Fittings Sp. z o.o. Sp.k.

EKOFINN-POL Sp. z o.o., ul. Leśna 12, 80-297 Banino, tel. 058-684-87-03			
Obiekt	INSTALACJA DEZODORYZACJI - PRASA, ZAGĘSZCZACZ I ZB. OSADU		
Adres	GŁOGÓW DZ. NR 31/4		
Tytuł rysunku	PRZEJŚCIE POZIOME PRZESZCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ		
Inwestor	PWiK w Głogowie ul. Łąkowa 52 67-200 GŁOGÓW	Stadium	PB
		Skala -	Data 06.2012
Projektował	EDWARD KOMOROWSKI POM/BO/0090/08	Podpis	Rysunek nr 11