

STAROSTWO POWIATOWE
w Głogowie (13)
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów

TR w/m

Nasz znak: TT-400-51/2017

Głogów, dn. 04.04.2017 r.

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.- kan. projektowanego dozbrojenia w sieci wod.- kan.san. w celu umożliwienia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla planowanej budowanej pralni położonej w Głogowie przy ul. Świerkowej na dz. geod. nr 393/8 Obręb 13 Brzostów.

Dział Techniczny informuje, iż sieć wodociągową do zaopatrzenia w wodę i kanalizację sanitarną do odprowadzenia ścieków dla w/w planowanej inwestycji przy ul. Świerkowej na dz. nr 393/8 Obręb 13 Brzostów należy projektować według następujących warunków:

- rozdzielczą sieć wodociągową należy projektować z rur PEHD zgrzewanych doczołowo,
- sieć wodociągową należy lokalizować w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających ulice w pasie zieleni lub chodnika lub wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,
- nie dopuszcza się sytuowania przewodów w terenie prywatnym nieruchomości.
W przypadku konieczności usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomości te należy obciążyć nieodpłatną służebnością,
- trasa przewodu sieci wodociągowej powinna przebiegać prosto, z najmniejszą ilością załamań,
- dobór średnicy projektowanej sieci wodociągowej poprzedzić aktualnym bilansem wody uwzględniającym rozwój przyszłej zabudowy w tym rejonie,
- armaturę na planowanej sieci wodociągowej projektować nie gorszą jak armatura firmy Hawle lub AVK,
- na planowanej sieci projektować hydranty podziemne dn 80 mm na potrzeby eksploatacyjne tej sieci,
- w dokumentacji projektowej zamieścić schematy węzłów hydrantowych i połączeniowych wraz z wykazem zaprojektowanych materiałów,
- uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować w terenie na tabliczkach orientacyjnych umieszczonych na słupkach lub budynkach zgodnie z PN,
- **projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej dn 200 mm zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego (dz. geod. nr 105) oznaczonej na załączonym planie linią koloru niebieskiego,**
- włączenia do sieci będącej w naszym posiadaniu dokonuje wyłącznie nasze przedsiębiorstwo,
- kanalizację sanitarną projektować wraz z podejściem kanalizacyjnym (odcinkiem sieci) do granicy działki nr 393/8 z rur kamionkowych łączonych na uszczelki gumowe,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów - ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 - tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 - fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy:
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

- podejście kanalizacyjne (odcinek sieci) do sieci włączyć za pomocą studzienki rewizyjnej (nie przewiduje się połączeń na trójnik) przy zachowaniu zasady odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z kierunkiem spływu,
- studnie kanalizacyjne projektować z kręgów betonowych o średnicy nie mniejszej niż 1200 mm z elementów prefabrykowanych uszczelnianych na uszczelki,
- średnice przewodów oraz spadek kanałów winny zapewnić samooczyszczanie sieci,
- kanały lokalizować w terenie ogólnodostępnym w lokalnych ciągach komunikacyjnych z zapewnieniem możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,
- kanałów nie należy lokalizować w skarpach,
- **projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji dn 1200 mm zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego (dz. geod. nr 105) oznaczonej na załączonym planie linią koloru brązowego,**
- minimalne przykrycie sieci wod.-kan. san. winno wynosić 1,40 m. i uwzględniać obciążenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,
- należy unikać kolizji z innymi sieciami i urządzeniami podziemnymi oraz zachować bezpieczne odległości od realizowanych budynków,
- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcję planowanych sieci należy uzgodnić w dziale TT pod względem kolizji z istniejącym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania ,
- koncepcja winna zawierać wykaz właścicieli działek, po terenach których przebiegać będzie trasa projektowanych sieci ,
- dokumentację techniczną przedłożyć do uzgodnienia w dziale TT naszego przedsiębiorstwa,
- na etapie dokumentacji projektowej uzyskać stosowne zgody od właścicieli nieruchomości, po których będą przebiegały projektowane sieci wod.- kan.san.(decyzje, zgody oraz wyrys i wypis z gruntów terenów po których przebiegać będą projektowane sieci załączyć do projektu),
- przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić do Działu Dróg i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Głogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w/w decyzję należy przedłożyć w dziale technicznym przy odbiorze częściowym,
- przy projektowaniu sieci należy uwzględnić ewentualne przyszłe szkody górnicze,
- w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji należy powiadomić dział TT celem wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robót zanikających (przeglądy i odbiory techniczne częściowe) oraz robót ostatecznych (odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy),
- do odbioru częściowego (przed zasypką) wymagane są szkice geodezyjne (inwentaryzacja elementów podlegających zakryciu, natomiast do odbioru końcowego wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki geodezyjne,
- przed włączeniem do czynnej sieci, nowo-wybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinien spełniać wymagania obowiązującego rozporządzenia,
- do odbioru końcowego przedstawić inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez uprawnione biuro geodezyjne; inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; protokoły z prób szczelności, aprobaty techniczne, certyfikaty na zastosowane do budowy sieci materiały,
- wszelkie uzgodnienia m. innymi w.t.p. tracą ważność w razie nie przystąpienia do budowy

bądź zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciągu 2 lat od daty uzgodnienia, w Głogowie,

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji planowanych sieci wod-kan z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej należy projekt sieci wod-kan złożyć na Naradę Koordynacyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie,

Jednocześnie informujemy, iż przyłączenie działki nr 393/8 do projektowanych sieci wod.-kan. nastąpi poprzez niezależne przyłącza wod.-kan. (leżące do wykonania po stronie inwestora przyłączanego) na podstawie warunków technicznych przyłączenia wydanych przez nasze przedsiębiorstwo na pisemny wniosek inwestora ubiegającego się o przyłączenie po zrealizowaniu zadania oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie sieci wod.-kan. przez przedsiębiorstwo.

Załączniki :

1. Mapa- 1 szt.


Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a

TK/TK

STAROSTWO POWIATOWE
w Głogowie (13)
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Blumicki

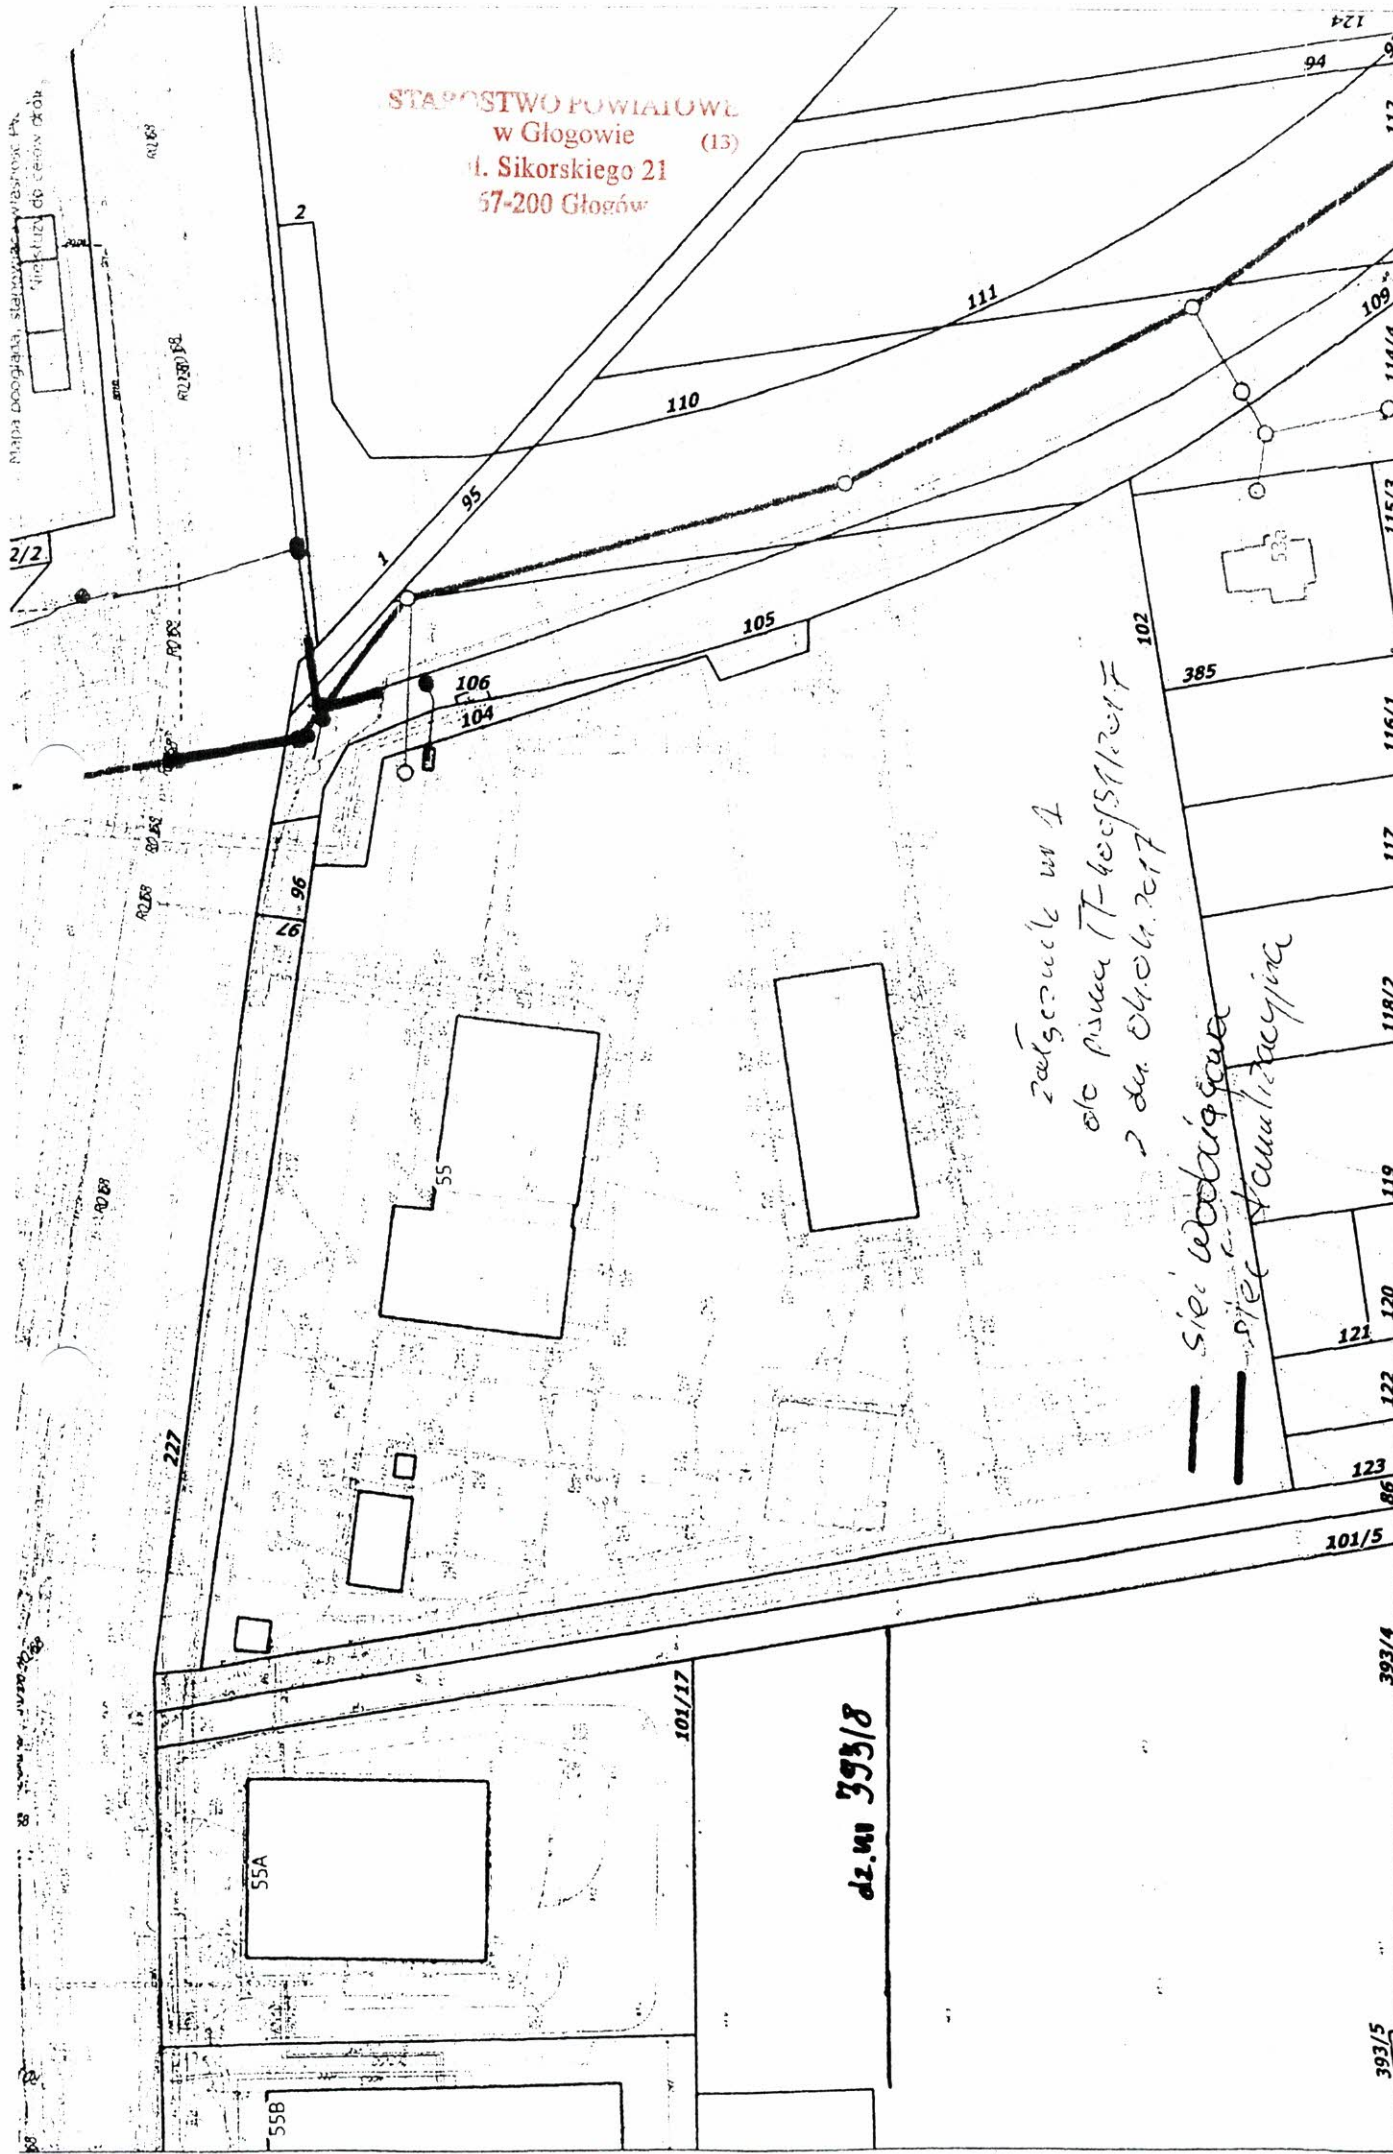

Nazwa:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
	ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów
Skala:	1:1 267
Data:	017-04-04

STAROSTWO POWIATOWE
w Głogowie (13)
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów

PWiK w Głogowie
sp. z o.o.



Głogów, dn. 19.12.2017 r.

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych
Bolesław Oleśków
ul. Kasztanowa 13
67-200 Głogów

Nasz znak: TT-401/101/2017

Dotyczy: uzgodnienia PT sieci wod.-kan. przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego
dz. nr 105,96,97,101/5 w Głogowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w załączeniu odsyła rozpatrzony i uzgodniony PT sieci wod.-kan. przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego dz. nr 105, 96,97,101/5 w Głogowie.

Otrzymują:
1 Adresat
2 TT a/a

TK/TK

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów · ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 · tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 · fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

27

