



- Istniejąca infrastruktura technologiczna
- pozostaje bez zmian

Istniejące drabiny wyłazowe do wymiany na drabiny ze stali nierdzewnej spełniające wymagania BHP i WT.

Istniejąca balustrada stalowa 110cm, o łącznej długości  $\Sigma = 7,90m$  – do demontażu i odtworzenia  
(Hs użyłk. = min. 1,10m od podestu betonowego)

Istniejąca instalacja elektryczna do przełożenia na nową trasę balustrad zgodnie ze stanem i wyposażeniem istniejącym – wymiana opraw zewnętrznych.

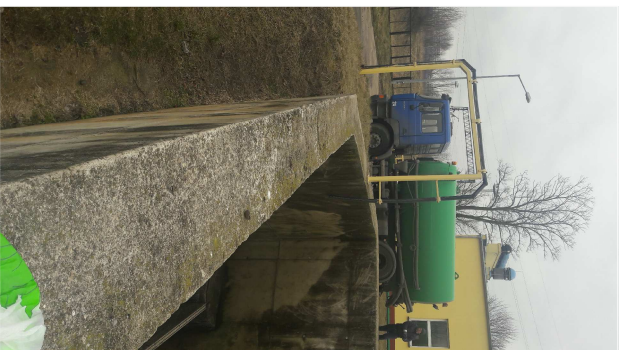

67-200 Głogów, ul. Grodzka 4		tel. 6085594496 tel/fax 76 852-16-22		www.proma-bud.pl	
 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>PROMA-BUD</b> Adam Mordarski		Branża:		Nr rys.	Skala:
		BUDOWLANA		I1	1:50
Obiekt:	Komora przelewu retencyjnego 102	PN.17.18_102/2018.3003/P			
Lokalizacja:	MOŚ Głogów, obr. 0001 Nadodrże, dz. 31/4	Data:		03.2018	
Nazwa rysunku:	RZUT – stan istniejący	Upr. bud.		Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Adam Mordarski	74/005/10 spec. konstr.-bud.			